


Legenda: Typy zařízení a vodovodních baterií určí investor přímo montážní firmě na základě předložených vzorků.

U Stávající keramické umyvadlo demontovat vč. nástěnné vodovodní baterie a zápachové uzávěrky.
Nově instalovat keramické umyvadlo šířky 600 mm + stojánková páková baterie pouze na studenou vodu s otočným rámečkem, zápachová uzávěrka DN 40 (0,5 m nad podlahou), 1x rohový ventil DN 15 (0,6 m nad podlahou)
Na odpadu bude osazena umyvadlová výpust click–clack. Vzorové zařízení předměty jsou uvedeny za Technickou zprávou.

ND Stávající nerezový dřez, dřezový sifon DN 50, stojánková dřezová páková baterie, stávající elektrický bojler 15 l pod dřezem, pojistný ventil DN 15, zpětný ventil DN 15 – z důvodu nových přípojek vody a kanalizace nutno demontovat vč. části kuchyňské linky a po provedení přípojek osadit zpět, 2x nový rohový ventil DN 15

Všechna nová napojení klozetů a vodovodních baterií umyvadel apod. budou provedena přípojkami hadičkami z nerezové vlnovce z chirurgické oceli typu AISI 316L s ochranným opláštěním.

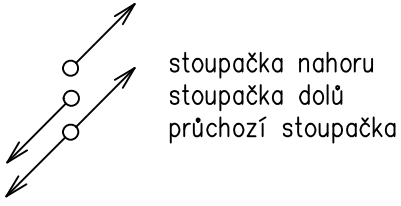

----- Studená voda, plastové potrubí PPR – PN 10 nálevková izolace tl. viz Technická zpráva
Potrubí v 1.PP zavěšené pod stropem vést v ocelovém nosném žlábků.

PODLAHA = ±0,000

HIP		VYPRACOVAL		TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Ing. Václav Hromek		Ondřej Balihar		
INVESTOR:				
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice				
MÍSTO STAVBY: Tyršovo náměstí 250, 537 60 Chrudim				
OBCHODNÍ AKADEMIE CHRUDIM REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU				
D – Dokumentace objektu D.1.2.2 Zdravotně technické instalace D.1.2.2.2 Výkresová část				
FORMÁT 8 A4				
DATUM 10/2025				
ÚČEL DPS				
MĚŘITKO 1:75				
Č.ZAKÁZKY				
ZMĚNA				
ČÍSLO KOPIE				
ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU				
VODOVOD – PŮDORYS 1.NP				
V2				