


# ROZVADĚČ RM 01.2 - 1.PP

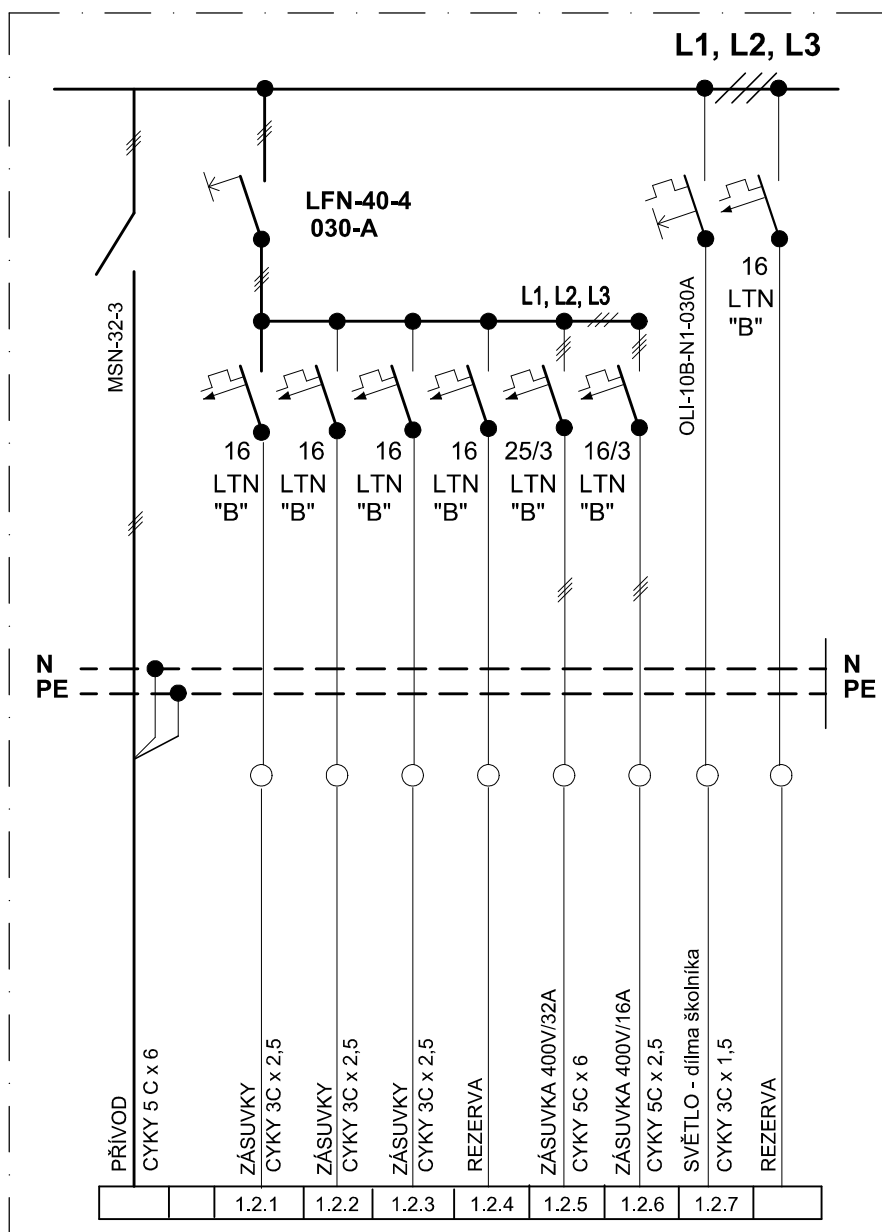

**RM 01.2 - PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP OEZ - 56 - Z - 4S56**


**KRYTÍ: IP30 - PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY**

**ELEKTRICKÁ SÍŤ:**

**TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V**

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:**

**AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE**

	vypracoval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026
stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991		formát	1A4
			měřítko	-
obsah	ROZVADĚČ RM 01.2 - 1.PP		část	č. výkresu
			D.1.2.1.	E16