


# ROZVADĚČ RM 2.1 - 2.NP

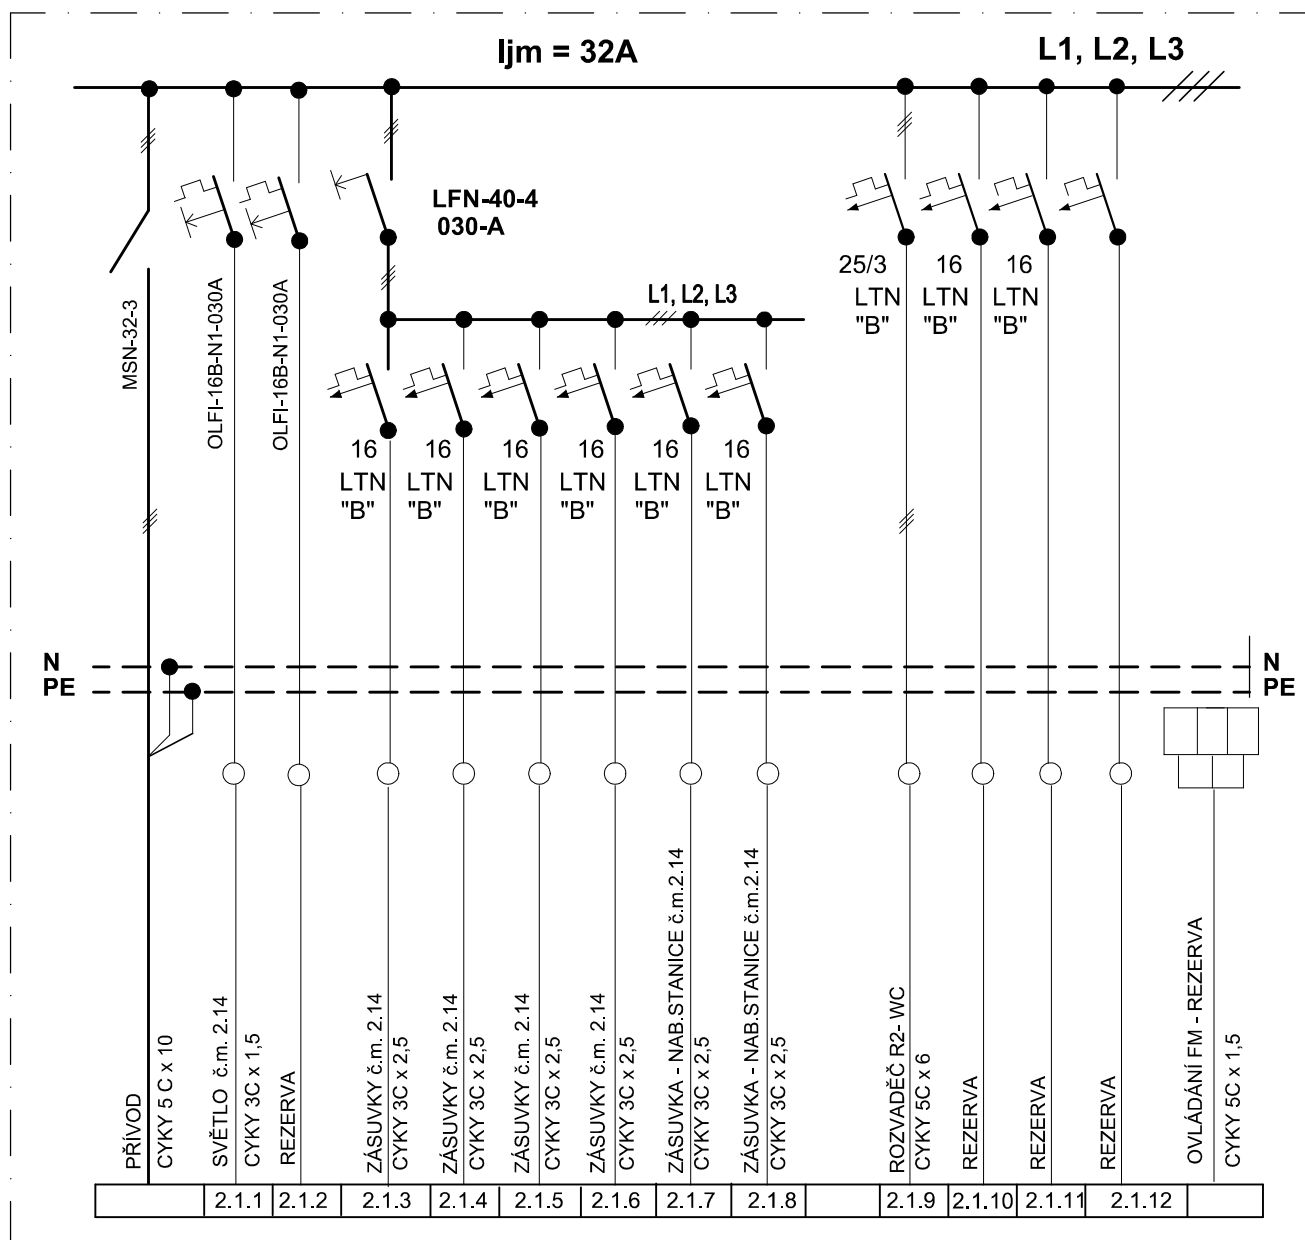

## RM 2.1 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ "Z" 600/900/200


KRYTÍ: I40/20 - PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY

### ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

	vypracoval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026
stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991		formát	1A4
			měřítko	-
obsah	ROZVADĚČ RM 2.1 - 2.NP		část	č. výkresu
			D.1.2.1.	E22