


ROZVADĚČ R1.01 - učebna č. 1.01

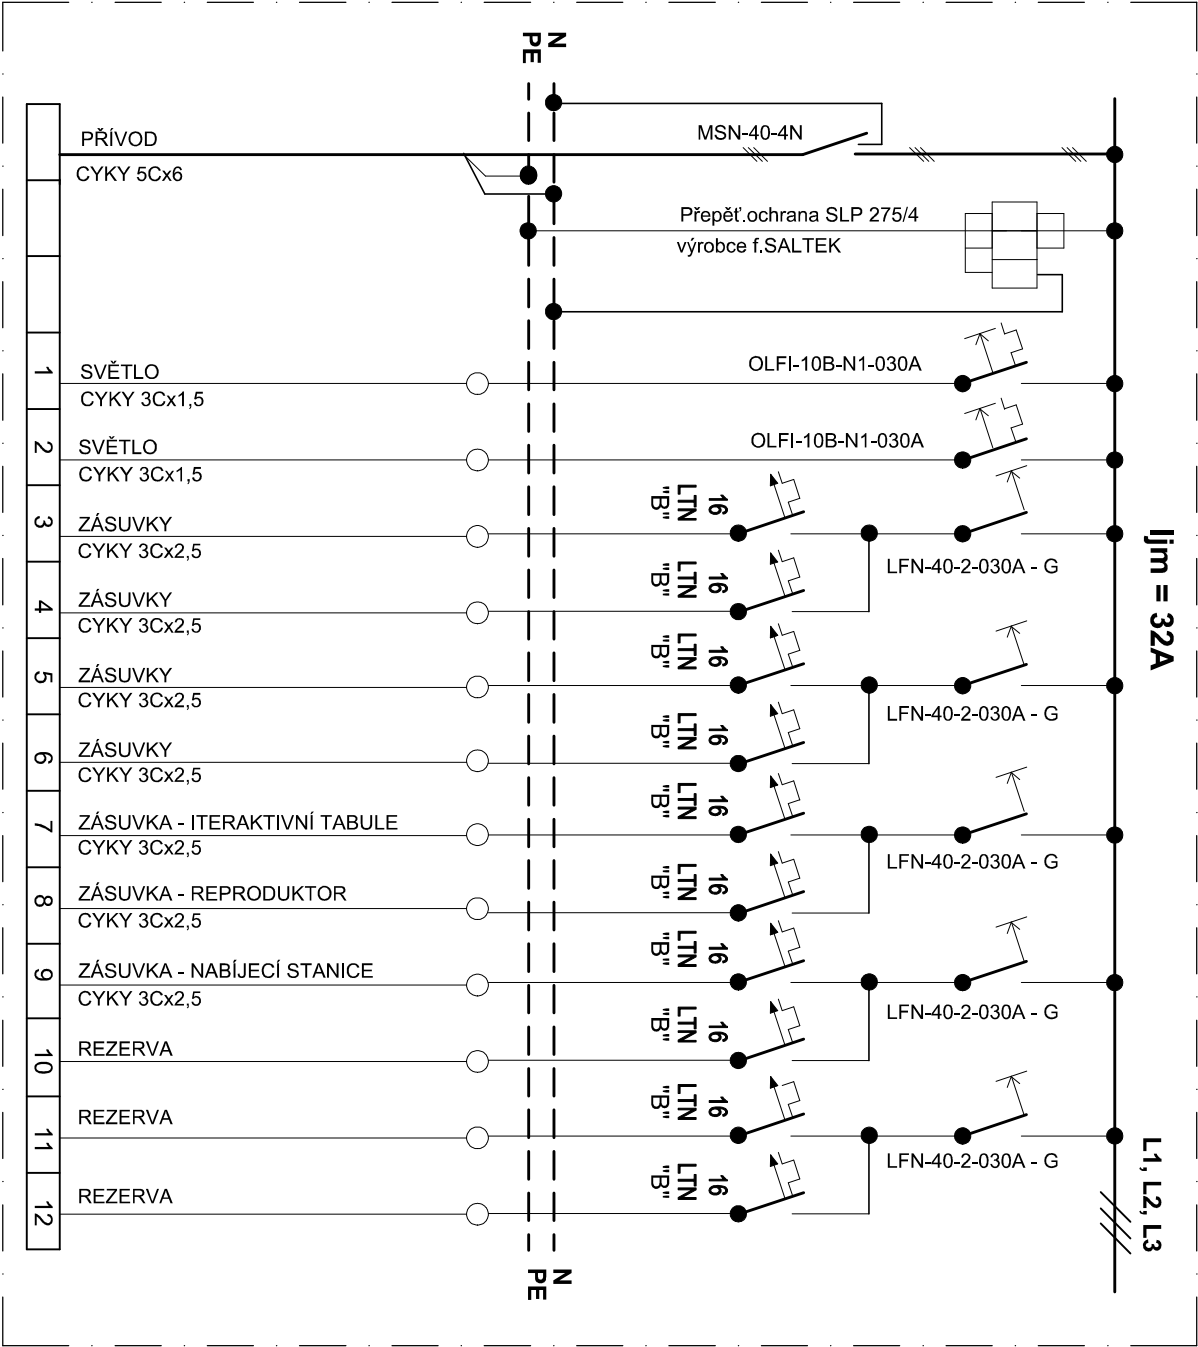


R1.01, R1.02 - PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP OEZ - 56 - Z - 4S56
KRYTÍ: IP30/20

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVÝKLOSTÍ VÝROBCE
PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY

PŘÍVOD A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVADĚČ R1.02 - učebna č. 1.02

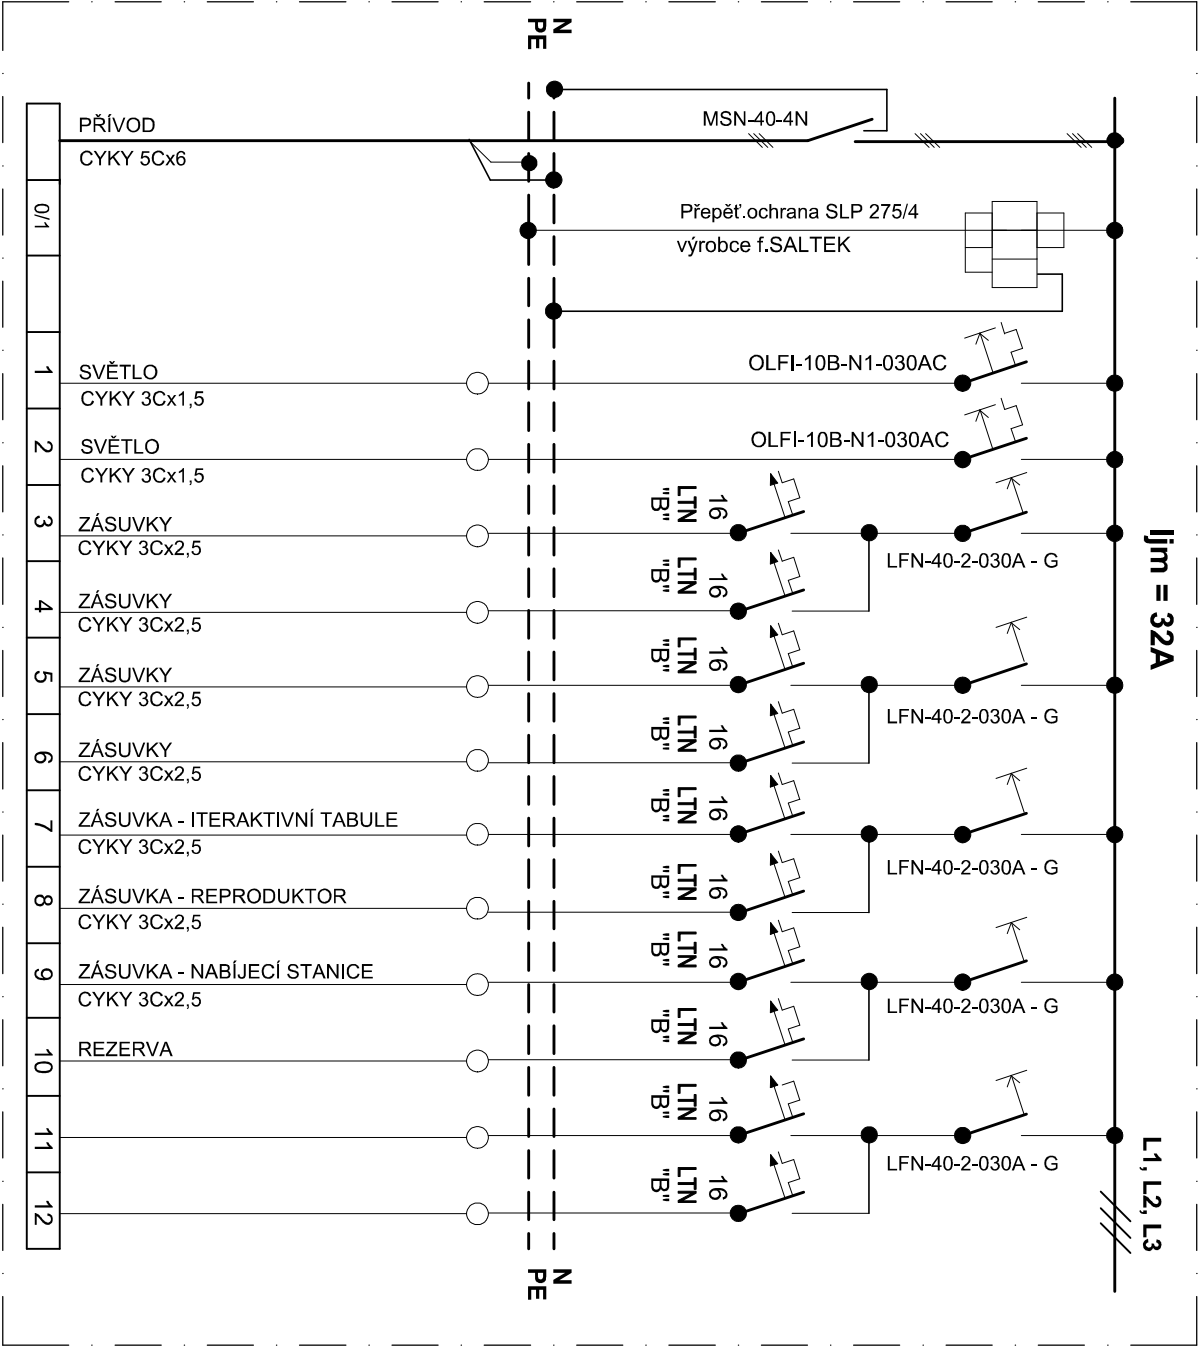

| | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------------|------------|---------|
| stavba | <div><div><div><div><div><div></div><div>AZ</div></div></div><div><div>inženýring a investing</div><div>optimal</div></div></div></div></div> | vyraboval | J. Novotný | zak. č. | |
| | | ověřil | Ing. V. Hromek | stupeň | DSP+DPS |
| | | stavebník | Pardubický kraj | datum | 04.2026 |
| obsah | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Týřovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991 | formát | 2A4 | | |
| | | měřtko | - | | |
| | | část | D.1.2.1. | č. výkresu | E25 |