


ROZVADĚČ R1.06 - správce IT č. 1.06

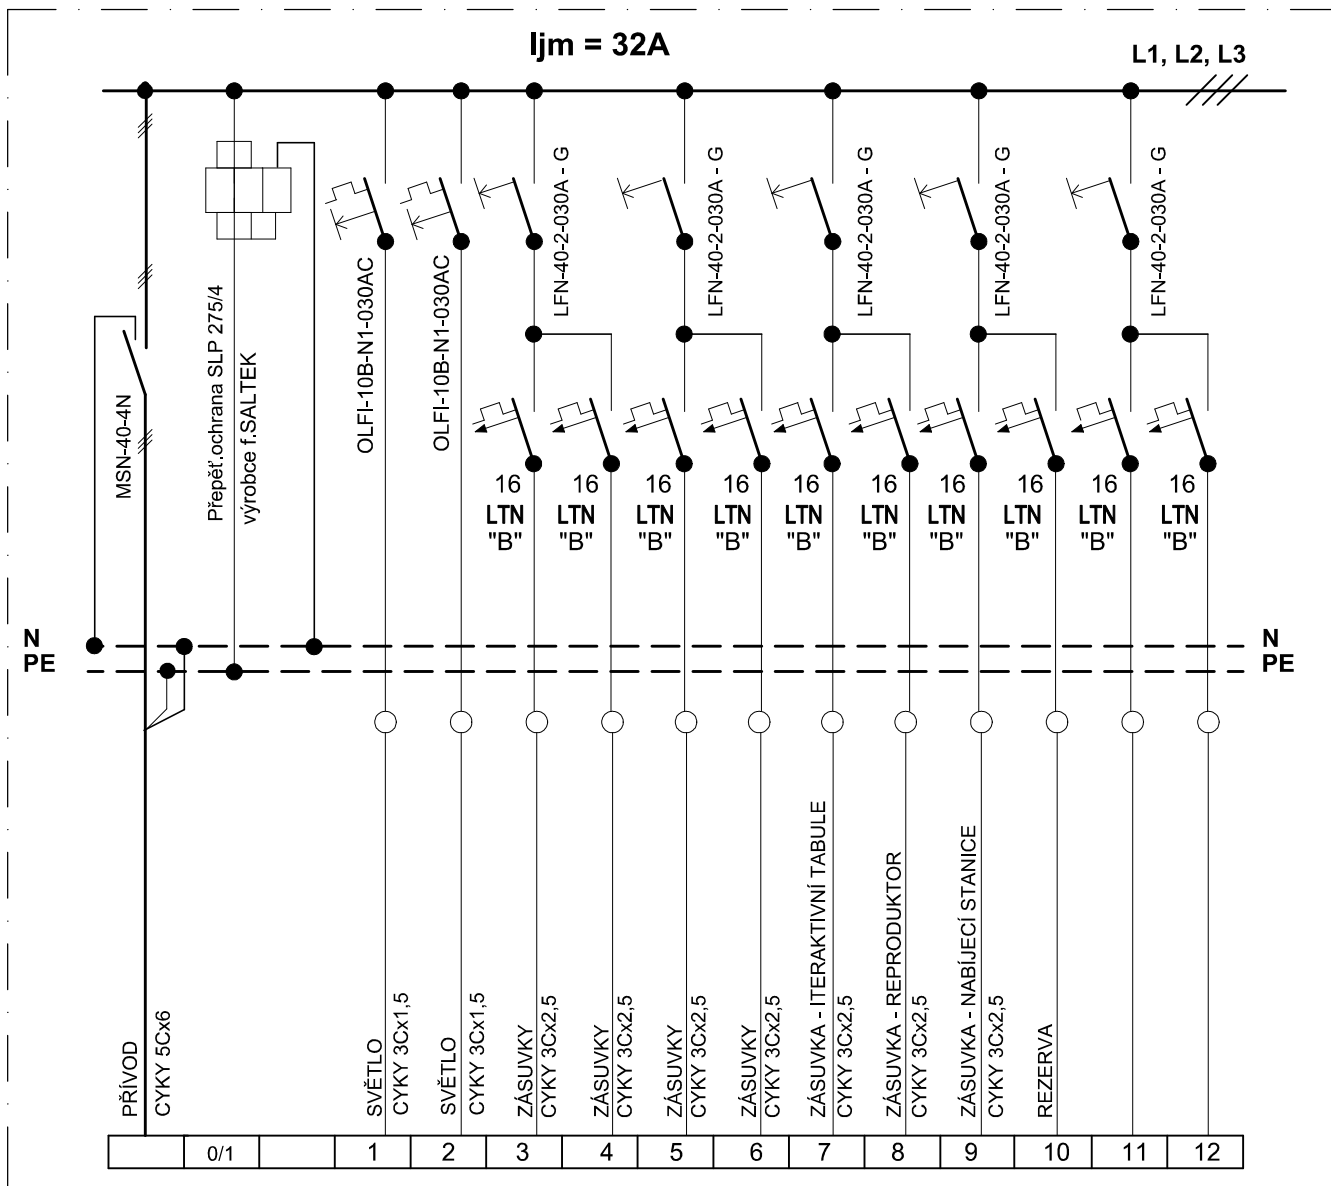

R1.06 - PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP OEZ - 56 - Z - 4S56


KRYTÍ: IP30/20 PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY
PŘÍVOD A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

	vypracoval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026
stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991		formát	1A4
			měřítka	-
obsah	ROZVADĚČ R 1.06		část D.1.2.1.	č. výkresu E26