


ROZVADĚČ R2.01 - učebna č. 2.01

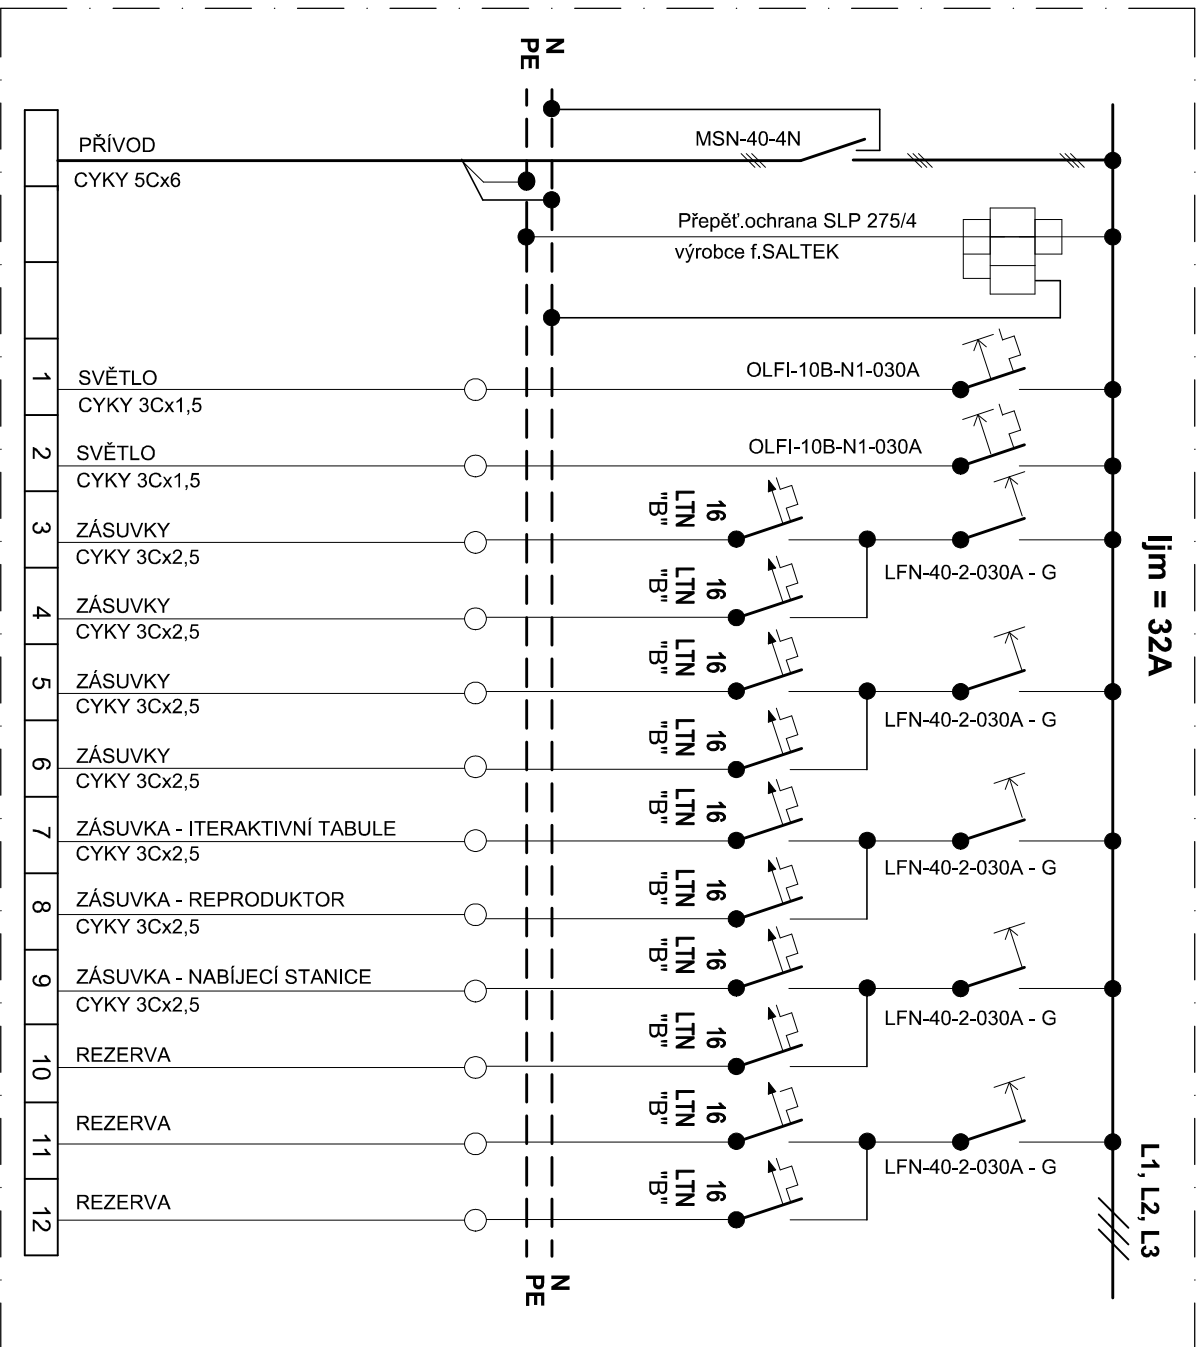

R2.01, R2.02 - PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP OEZ - 56 - Z - 4S56
KRYTÍ: IP30/20

**MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE
PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY**

PŘÍVOD A VÝVODY SHORA


ELEKTRICKÁ SÍŤ:


TN-S, 3NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVADĚČ R2.02 - učebna č. 2.02

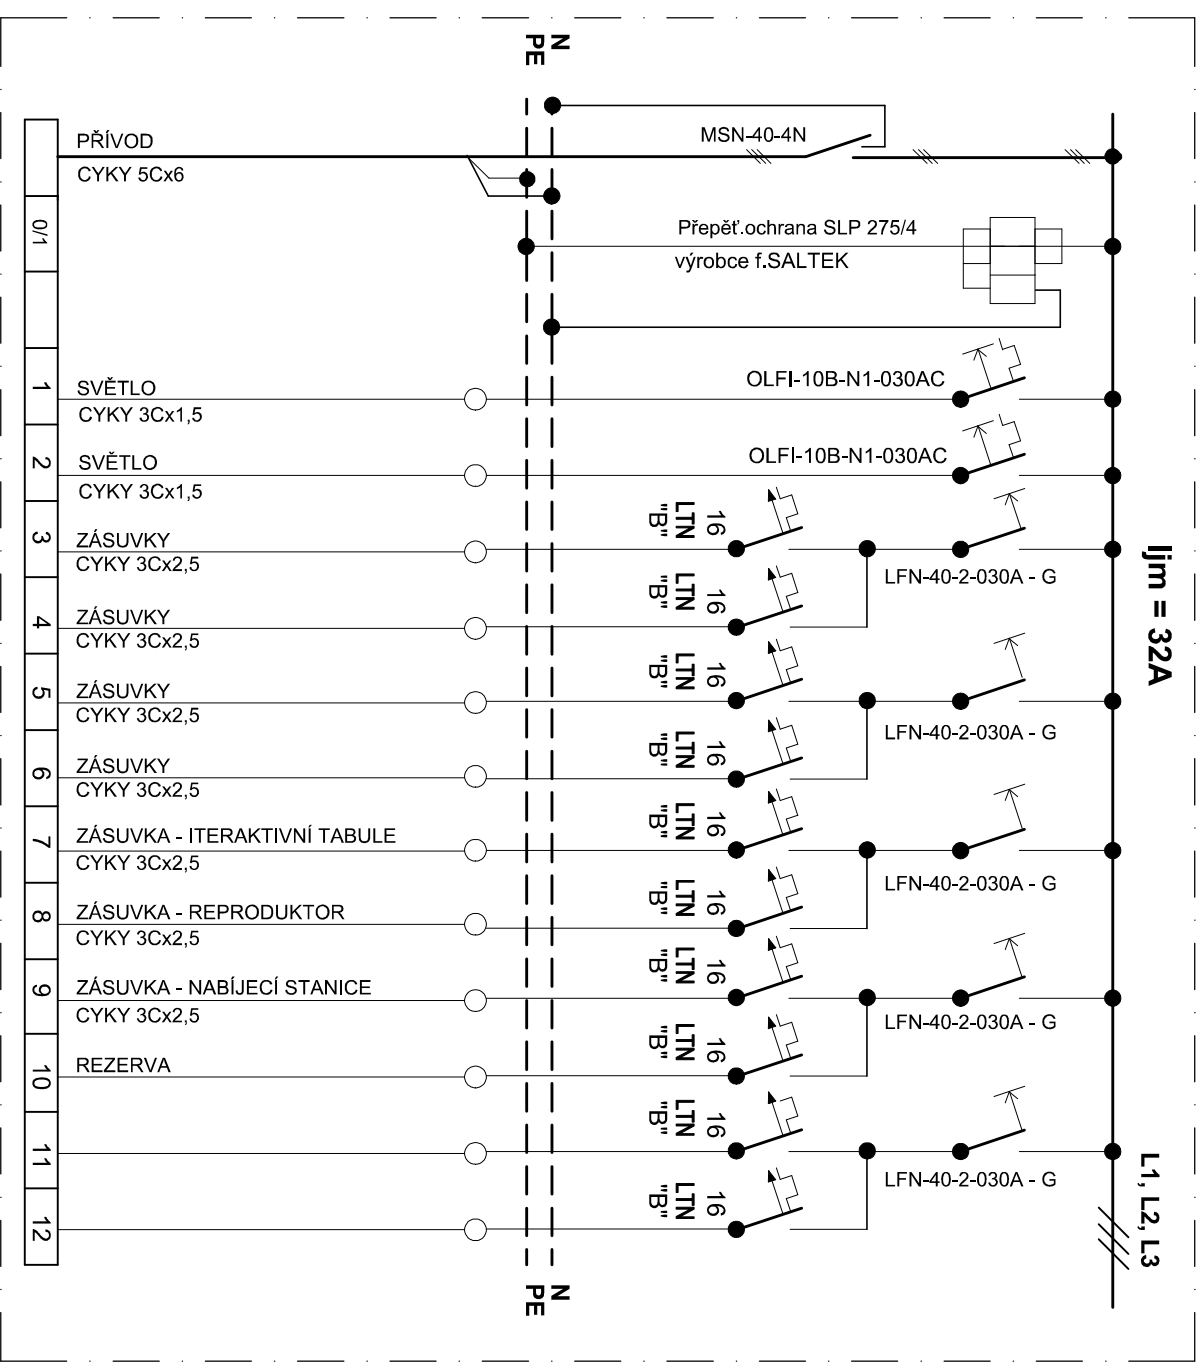

<div><p>IAZ Inženýring a investiční architektura</p></div>	vypracoval		J. Novotný	zak. č.	
	ověřil		Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavebník		Pardubický kraj	datum	04.2026
	stavba		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Týřovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991		
	obsah		část D.1.2.1. č. výkresu E27		