


ROZVADĚČ R2.09 - učebna č. 2.09

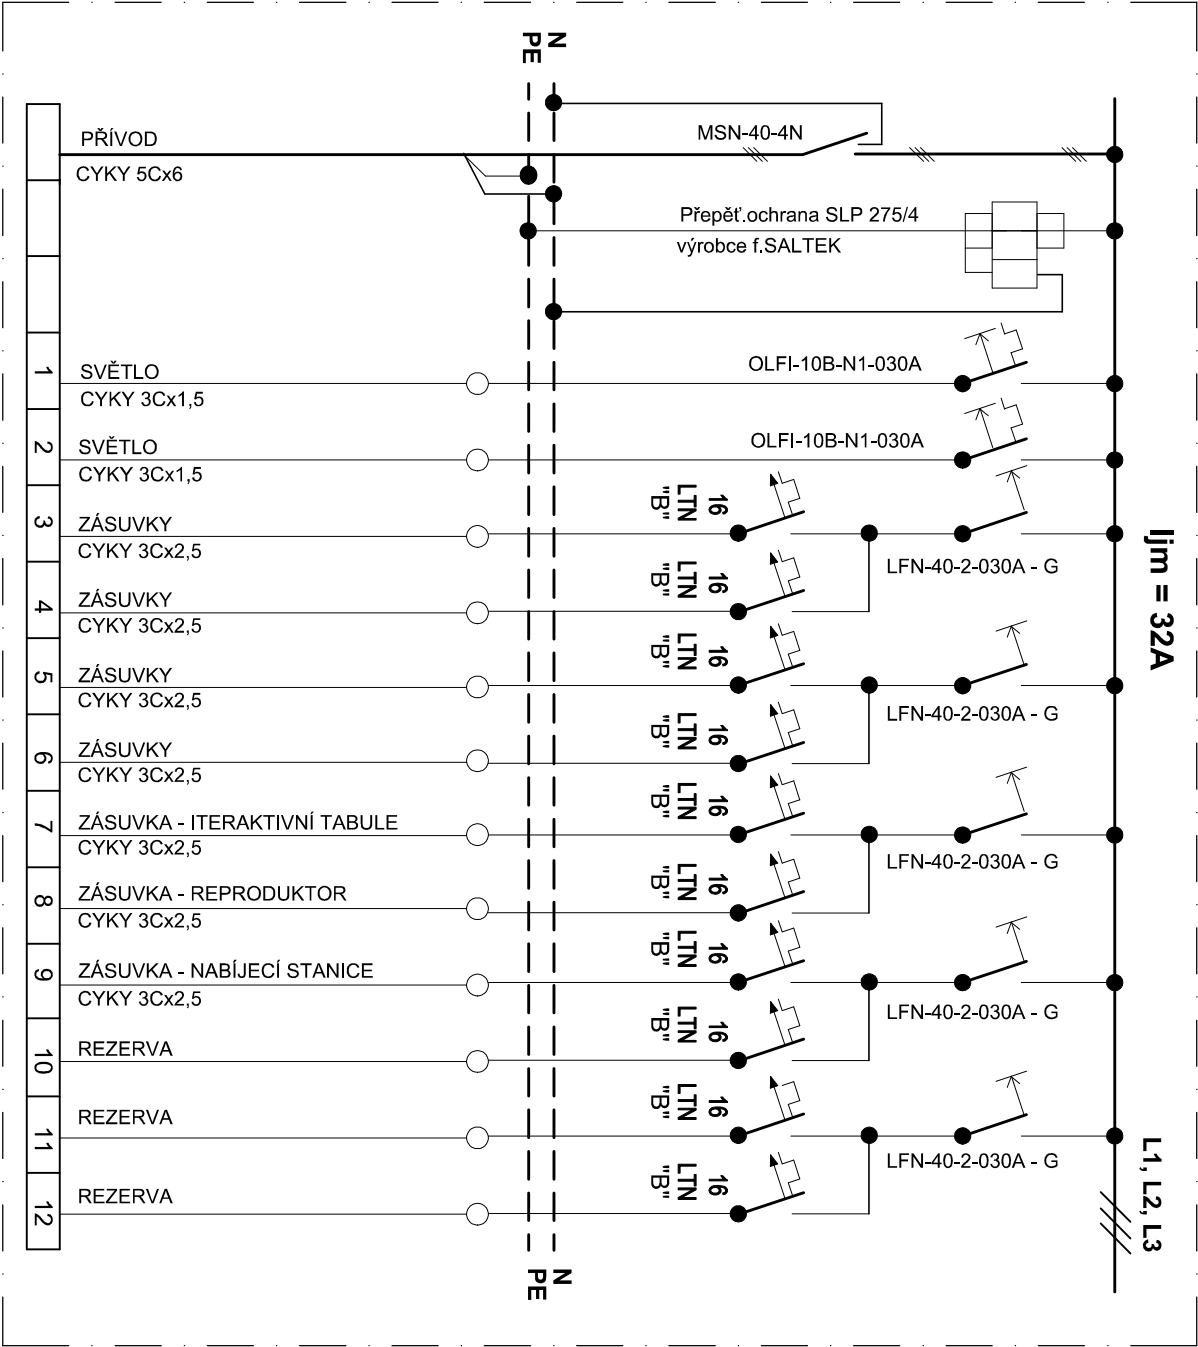


R2.09; R2.10 - PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP OEZ - 56 - Z - 4S56
KRYTÍ: IP30/20


MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE
PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY

PŘÍVOD A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVADĚČ R2.10 - učebna č. 2.10

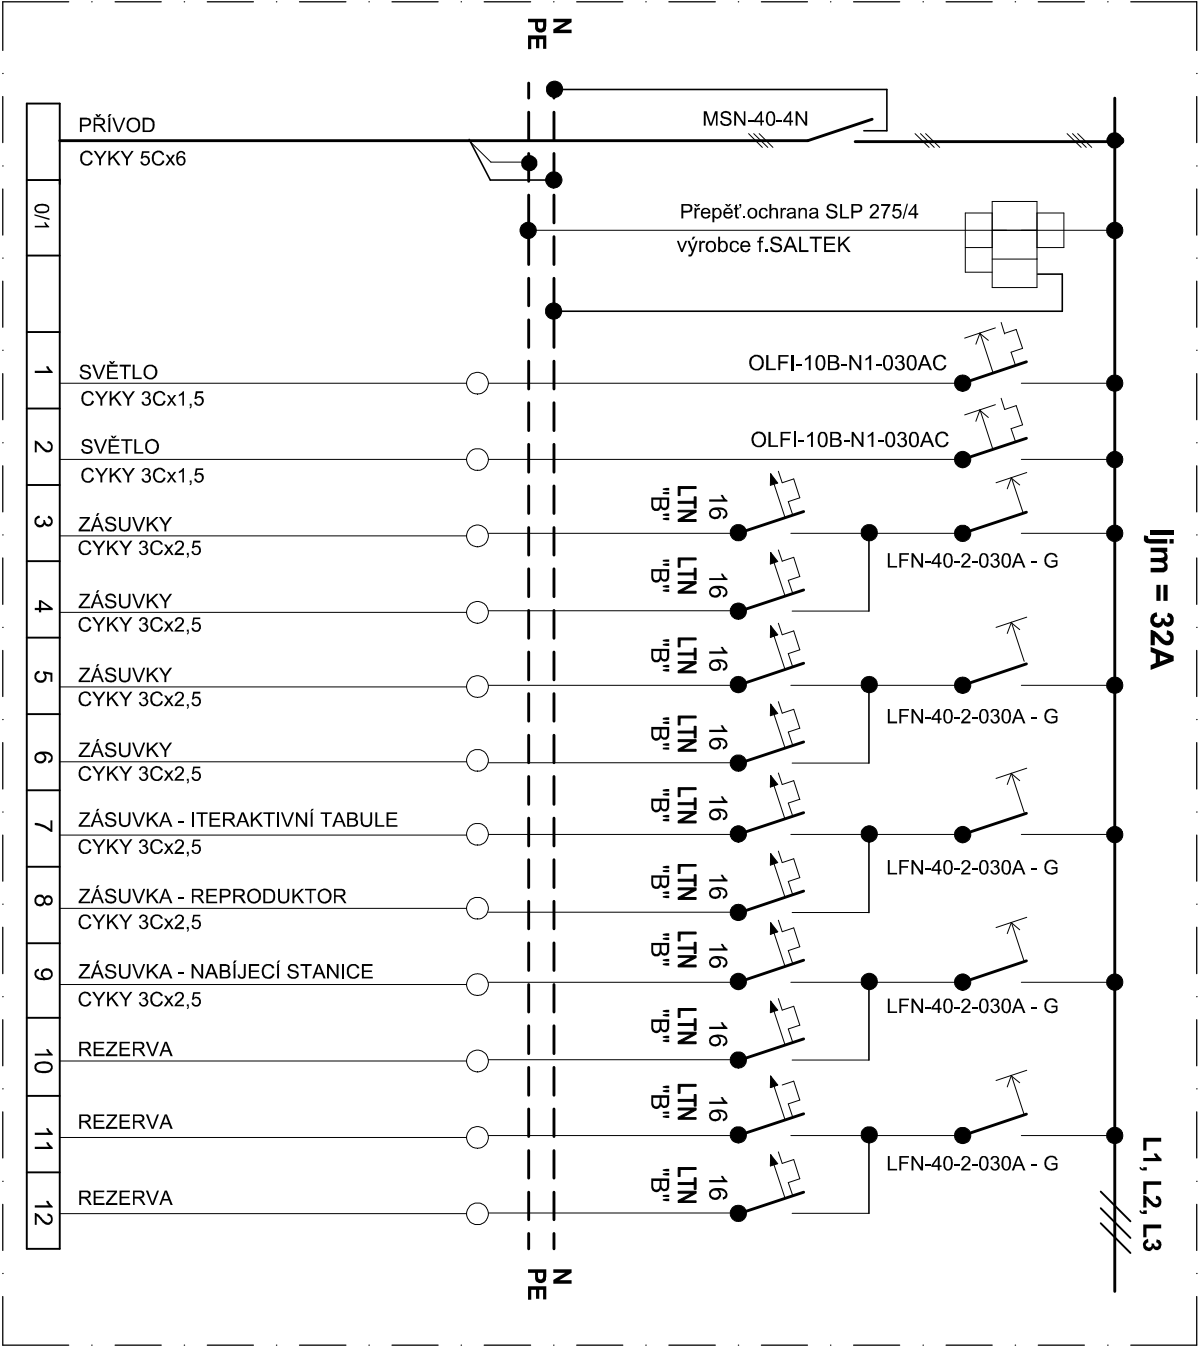

 Inženýring a investing		vypracoval		J. Novotný		zak. č.	
		ověřil		Ing. V. Hromek		stupeň	
stavba		slavebník		Pardubický kraj		datum	
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ						formát	
Obchodní akademie, Týřovo nám. 250, 537 01 Chrudim						2A4	
k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991						měřtko	
						-	
obsah		ROZVADĚČE R2.09, R2.10		část		č. výkresu	
				D.1.2.1.		E28	