


## ROZVADĚČ R3.01 - učebna č. 3.01

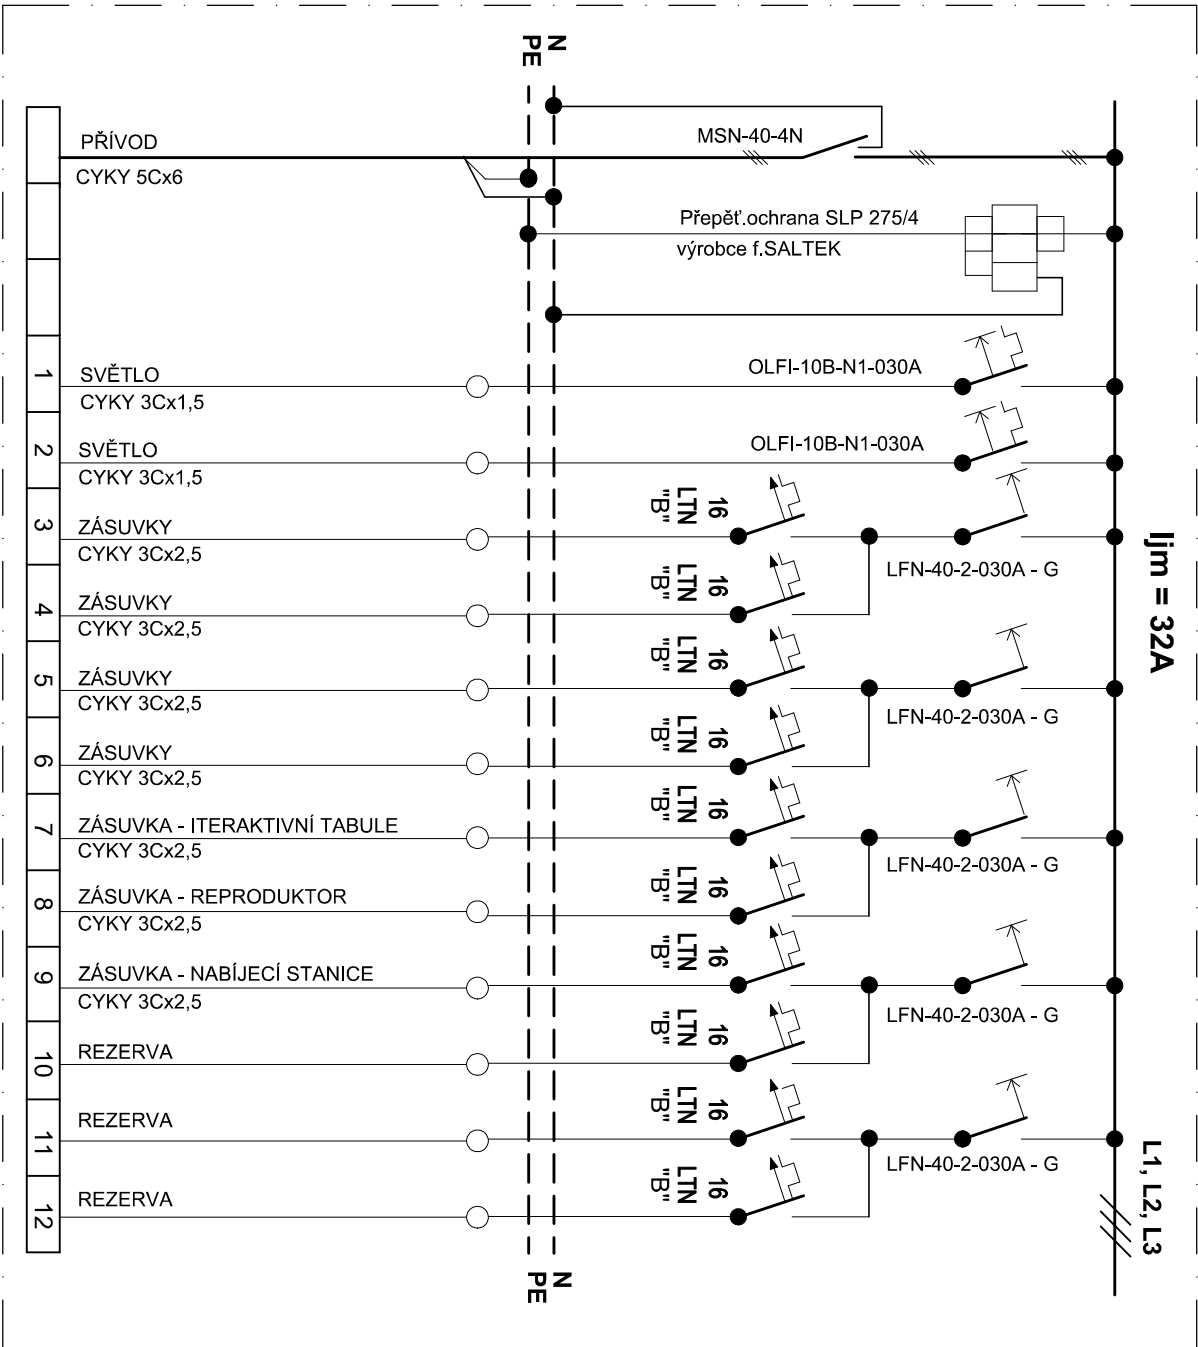

R3.01, R3.02 - PLASTOVÝ ROZVADĚČ TYP OEZ - 56 - Z - 4S56  
KRYTÍ: IP30/20

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVÝKLOSTÍ VÝROBCE  
PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY


PŘÍVOD A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

## ROZVADĚČ R3.02 - učebna č. 3.02

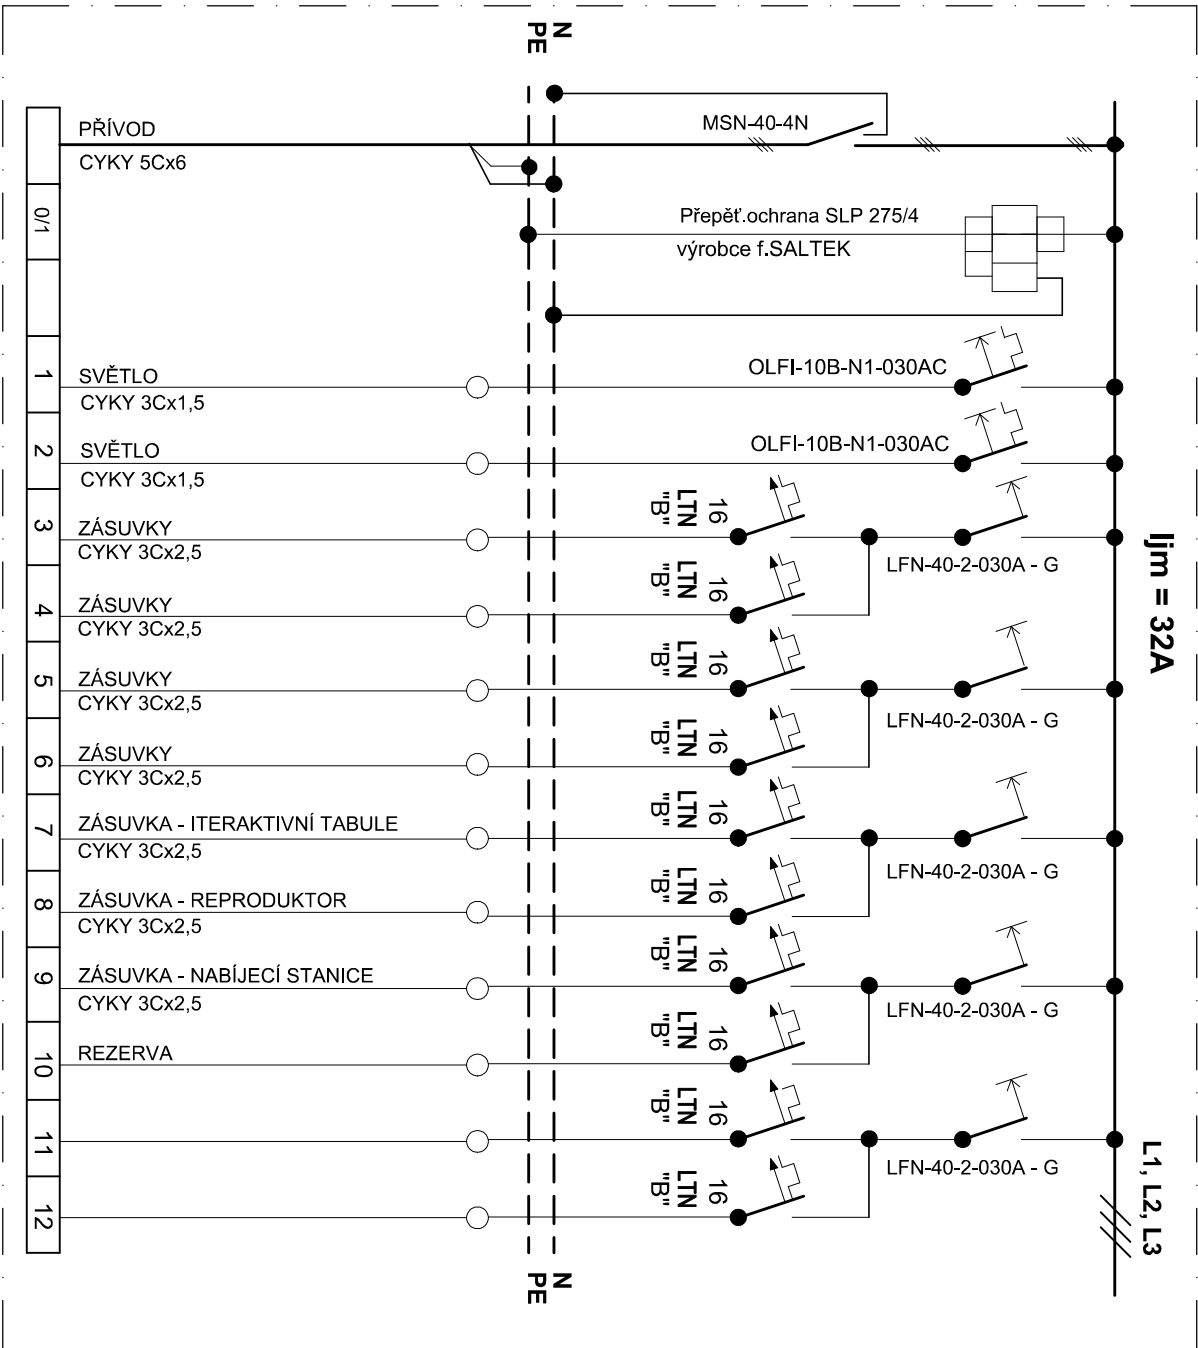

<div><div><div><div><div><span></span></div><div>AZ</div></div></div><div><div>inženýring a investing</div><div>optimal</div></div></div></div>	vyracoval	J. Novotný	zak. č.		
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS	
	stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026	
stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991			formát	2A4
obsah	ROZVADĚČE R 3.01, R 3.02			měřtko	-
				část	D.1.2.1.
				č. výkresu	E30