


DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ

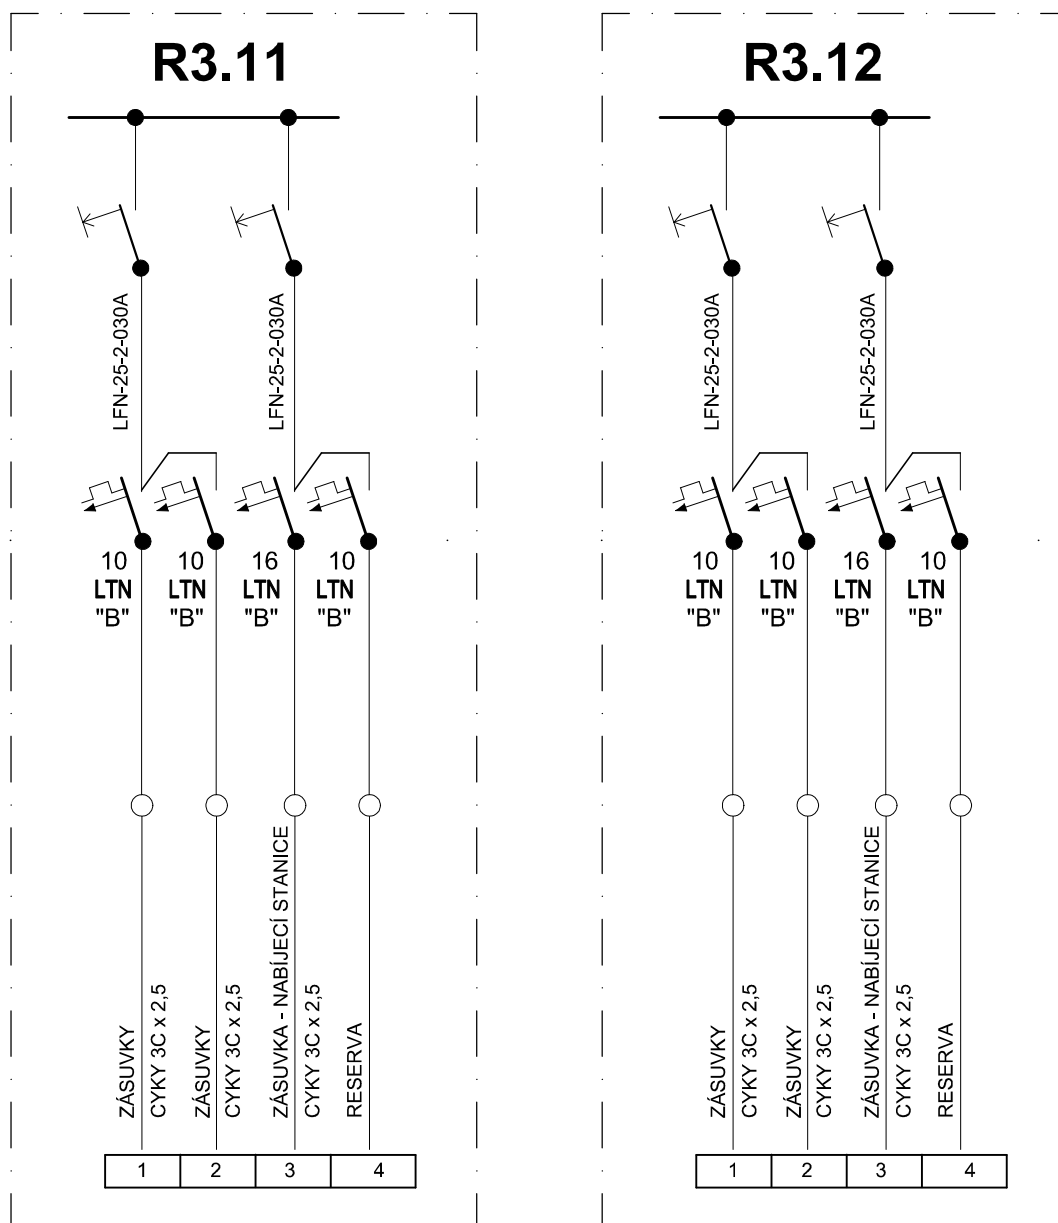

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S, 3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

	vypracoval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DSP+DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	04.2026
stavba	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ Obchodní akademie, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 991		formát	1A4
			měřítko	-
obsah	DOPLNĚNÍ STÁV.ROZVADĚČŮ R3.11, R3.12		část D.1.2.1.	č. výkresu E34